

INFORME A LA
CORPORACION NACIONAL DE
REPARACION Y RECONCILIACION

VILLA GRIMALDI

PROSPECCION PREVIA A LA CONSTRUCCION DEL
PARQUE POR LA PAZ

Enero, 1996

INTRODUCCION

La Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, respondiendo a la solicitud del SEREMI de Vivienda y Urbanismo, de investigar posibles situaciones vinculadas a violaciones de derechos humanos en el recinto de la ex Villa Grimaldi, antes del inicio de las obras de construcción del Parque por la Paz, se constituyó en dicho recinto mediante un equipo de antropólogos y abogados de la CNRR.

El trabajo en terreno fue realizado principalmente entre los días 21 y 24 de noviembre de 1995, con posterioridad se ha visitado el lugar en diversas ocasiones para analizar situaciones y elementos que han sido encontrados durante la realización de las obras.

ANTECEDENTES

De acuerdo a los antecedentes manejados por ex prisioneros de Villa Grimaldi, existían en dicho recinto, al menos tres fosas excavadas en el período en que la Villa fue ocupada por la DINA. La finalidad de esas fosas no era claramente conocida.

Si bien la información manejada por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y por la Agrupación de Testigos Sobrevivientes no hacían suponer la inhumación ilegal de personas en la Villa, se decidió investigar el contenido de dichas fosas.

Para tal efecto se contó con los diagramas confeccionados por ex prisioneros que participaron en la excavación de las fosas (ver anexos), así como con la concurrencia al terreno de algunos de ellos.

En todo momento se contó con la colaboración de la empresa contratista encargada de la construcción del parque.

METODOLOGIA DE TRABAJO

En base a los antecedentes manejados, se distinguieron dos sectores dentro del recinto de la ex Villa Grimaldi:

- a) el sector suroeste, donde se habrían excavado dos fosas, una en febrero de 1975 y otra en enero de 1976, y
- b) el sector norte, donde existiría una fosa entre el acceso principal y la pileta.

La primera tarea en terreno era verificar la información contenida en los diagramas en lo relativo a la existencia, ubicación y límites de las fosas.

Una vez definidos los contornos de dichas fosas, correspondía determinar su contenido y profundidad, mediante pozos de sondeo.

TRABAJO DE TERRENO

Durante la mañana del día 21 nos preocupamos de establecer la ubicación y los deslindes de las fosas. En primer lugar trabajamos sobre el antecedente contenido en el diagrama N°1, en el sector suroeste, donde definimos la UNIDAD 1. Esta se encontraba bajo terreno cubierto de malezas (foto N°1).

UNIDAD 1

Una vez obtenidos indicios positivos, se procedió a despejar la capa vegetal del sector, acotándose el vértice suroeste de la fosa (foto N°2). En ese punto se trazó el Pozo de Sondeo N°1 (foto N°3), para establecer el contenido y la profundidad de la fosa.

Paralelamente se continuó determinando los contornos de la fosa (foto N°4).

La excavación del Pozo de Sondeo se realizó siguiendo dos de las paredes de la fosa (vértice de las paredes sur y oeste) y analizando cuidadosamente el contenido de cada estrato (foto N°5).

El segundo día de trabajo se alcanzó el piso o fondo de la excavación original, al encontrar un estrato arcilloso no disturbado, a una profundidad de 2,62 m (foto N°6).

El corte resultante en el interior de la fosa, permitió caracterizar el contenido de esta, el que correspondía a basura doméstica de data más reciente (posterior) al período de nuestro interés. Dentro de lo irregular que resulta el contenido de la fosa (foto N°7), se puede distinguir la siguiente estratigrafía aproximada:

- a) 0 - 0,8 m Predominio de tierra y escombros
- b) 0,8 - 1,37 m Presencia de tejas cerámicas, abundante material plástico; predominio de basura
- c) 1,37 - 1,45 m Capa de cal
- d) 1,45 - 1,56 m Capa de materiales carbonizados
- e) 1,56 - 2,05 m Basuras varias, abundante presencia de conchas de almejas (*Mytilus* sp)
- f) 2,05 - 2,62 m Basuras varias, presencia de utillaje de cocina

El material extraído del pozo fue revisado sistemáticamente en un harnero con malla de 3 mm.

Terminado el Pozo de Sondeo N°1, se determinó excavar una trinchera transversal para establecer el alcance y contenido de la UNIDAD 1 (ver Trinchera N°1 en el Esquema de las Excavaciones). Esta tuvo una orientación de $\pm 100^\circ$ E a partir de la pared Este del Pozo de Sondeo N°1, extendiéndose en forma paralela al contorno sur de la UNIDAD 1, a aproximadamente 35 cm de este.

Esta trinchera alcanzó una extensión total de 9,7 m (foto N°8). A los 3,4 m se encontró la pared Este de la UNIDAD 1, la que presentó un grosor de 21 cm. Inmediatamente al Este de la pared se encontró la segunda fosa o UNIDAD 2.

En toda la extensión de la Trinchera N°1 se encontraron materiales intrusivos de origen humano, fundamentalmente basuras domésticas y escombros.

UNIDAD 2

Dentro de la UNIDAD 2 se comenzó la excavación del Pozo de Sondeo N°2 (foto N°9), el que se trazó 1,2 m al Este de la pared divisoria de ambas unidades y cuyas dimensiones fueron de 1 por 1,2 m.

Simultáneamente se comenzó el rebaje del contenido de las dos UNIDADES en ambos costados de la pared divisoria (foto N°10).

La excavación del Pozo de Sondeo N°2 se continuó hasta alcanzar el piso de la fosa, lo que ocurrió a una profundidad de 2,5 m (foto N°11).

En cuanto al contenido, este segundo pozo presentó características similares al primero, predominando las basuras domésticas. El material que se extrajo de este pozo también fue revisado en una malla de 3 mm.

De acuerdo con las características del material encontrado en las UNIDADES 1 y 2, y considerando la magnitud de las fosas, se decidió continuar la excavación de ambas unidades utilizando una retroexcavadora mecánica (foto N°12). De esta manera se pudo extraer y exponer gran parte del contenido de la UNIDAD 1 (foto N°13) y de la UNIDAD 2.

El límite oriente de la UNIDAD 2 no había sido encontrado por la Trinchera N°1, así mismo el Pozo de Sondeo N°2 no había tocado la pared sur de la fosa, por lo que se excavó la Trinchera N°2, en dirección sureste a partir del extremo oriente de la Trinchera N°1.

Esta trinchera se extendió por 4,5 m, encontrándose en su interior diversos materiales intrusivos como basuras y escombros, aunque en menor cantidad que en el centro de la fosa. A los 4,5 m se encontraron escombros con forma de soleras. A partir de ese punto, se extendió la excavación 2,3 m más en dirección este-sureste, sin que aparecieran límites precisos (foto N°14).

Aparentemente el sector sur oriente de la UNIDAD 2 corresponde a un área cuyo suelo fue rellenado y nivelado.

Una vez examinado extensamente el contenido de las UNIDADES 1 y 2 y habiéndose determinado la naturaleza de su contenido, se detuvieron las excavaciones en el sector suroeste de la ex Villa Grimaldi (foto N°15).

UNIDAD 3

Paralelo al avance en el trabajo de las UNIDADES 1 y 2 se realizó la excavación de la UNIDAD 3, ubicada en el sector norte de la propiedad, contigua a la pileta (ver diagrama N°3).

Se trataba de una fosa circular de aproximadamente 4 m de diámetro y cuyos contornos se encontraban ± 2 m sobre el piso de adoquines del acceso principal.

En su interior se apreciaba abundante basura reciente, destacando un tronco cortado y tumbado. En primer lugar fue necesario remover -con la retroexcavadora- el tronco y despejar las basuras superficiales (foto N°16).

Efectuada la limpieza, nos encontramos con una superficie cóncava y más bien compactada (foto N°17). En el sector noroeste de la concavidad se trazó un pozo de sondeo de 70 por 70 cm.

A los 15 cm de profundidad nos encontramos con un piso compacto que marcaba el límite inferior de la fosa (foto N°18). La profundidad máxima que se alcanzó en esta UNIDAD fue de 1,05 m respecto del nivel medio del suelo (los bordes de la fosa se encontraban ± 1 m sobre el suelo, producto del material extraído de esta).

La UNIDAD 3 no presentó indicios de haber sido utilizada para enterrar basuras en el período de nuestro interés, correspondiendo los desechos que se encontraban en ella a depositaciones recientes.

LUGAR LA TORRE

Durante el transcurso de las obras, la empresa contratista encontró una cámara de concreto rellena con basura en el sector sureste del recinto, donde estuvo la estructura conocida como "La Torre" (foto N°19).

El día 5 de enero nos constituimos en el lugar, constatando la existencia de una bóveda de concreto de 4 m de largo por 4 m de ancho y 2,40 m de profundidad.

En la mitad norte presentaba una abertura de 40 cm por 40 cm (foto N°20). En el interior de la bóveda y a una profundidad variable entre 80 cm de profundidad desde el techo hasta 1,40 m se observaba una gran cantidad de basuras subactuales quemadas (foto N°21).

Sin embargo, ni las paredes interiores ni el techo de la bóveda presentaban muestras de hollín. Por otra parte, en las paredes se observan diversas líneas que marcan el nivel de aguas que ocuparon la bóveda en diferentes períodos (foto N°22).

En el sectores más profundo (vértice sureste) se observaba aún la presencia de agua detenida.

Las basuras presentes corresponden principalmente a botellas plásticas de bebidas desechables de 2 litros, botellas plásticas diversas, huinchas de latón oxidadas, tarros oxidados, envases de yogurt, de jalea, etc. A excepción de un calcetín stretch no se observan prendas personales (foto N°23).

Se puede concluir que el contenido de la bóveda fue arrojado en su interior después de ser quemadas. Por otra parte, la basura es de tiempo subactual, aproximadamente desde 1980 hacia adelante.

La extracción del material contenido en la bóveda se realizó manualmente y bajo supervisión, para descartar la presencia de materiales de data y naturaleza distinta.

LUGAR DE LOS NOMBRES

Otra situación que fue necesario investigar corresponde al sector suroeste del recinto, aproximadamente a 30 m al noroeste de la UNIDAD 1, dentro de lo que será en el Parque el "Lugar de los Nombres".

En dicho sector se encontró una estructura que en superficie está definida por una apertura de cemento de 50 por 50 cm de forma cuadrada (foto N°24).

Esta cámara se encuentra aproximadamente a 2 m de la pared oeste del recinto y a alrededor de unos 15 m de la pared sur.


En su interior se observa una antigua construcción tipo noria, de un diámetro de 2,40 m y con una altura interior máxima de 1,50 m. La construcción presenta revestimiento de ladrillo y concreto hasta los 45 cm de profundidad con la presencia de dos ductos que al parecer serían respiraderos (foto N°25).


Desde esa profundidad y hasta los 1,50 m -que es la profundidad máxima observada-, se trata de tierra suelta en una matriz de escombros, con relativa presencia de desechos orgánicos como ramas, y presencia de basuras inorgánicas tales como vidrios, plásticos, latas oxidadas, etc.

Esta estructura no presenta indicios que permitan asociarla con situaciones de tipo represivas.

CONCLUSIONES

- 1.- Los antecedentes relativos a la existencia de fosas dentro del recinto de la ex Villa Grimaldi que motivaron este trabajo fueron verificados positivamente en las UNIDADES 1, 2 y 3.
- 2.- Producto de las obras en terreno se encontraron otros sectores que fue necesario investigar. Se trata del sector La Torre y el Lugar de los Nombres.
- 3.- En las unidades de trabajo que se definieron se encontraron diversos materiales, los que resultaron ser principalmente basuras domésticas y escombros. Las UNIDADES 1 y 2 fueron utilizadas sistemáticamente como depósito de basura.
- 4.- La data de estos materiales es en gran parte posterior a 1980; en el centro de las UNIDADES 1 y 2 se encontraron algunos materiales anteriores a esa fecha, destacándose varios trozos de libros quemados (fotos N°27 y 28) y algunos elementos de uso médico como jeringas, ampollas y bolsas de suero.


Iván Cáceres Roque
Arqueólogo


Kenneth Jensen Nalegach
Antropólogo

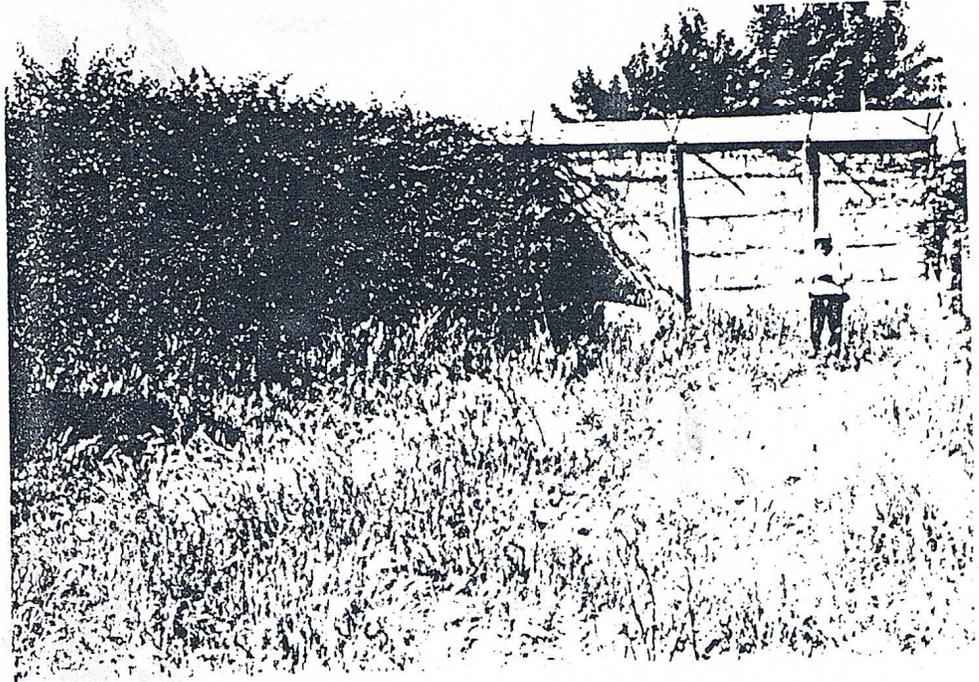


FOTO M91 Estado en que se encontraba el sector suroeste de la Villa cuando nos constituimos en terreno. Se observan parte de los paneles del muro bulldog señalados como referencia en el diagrama M91.

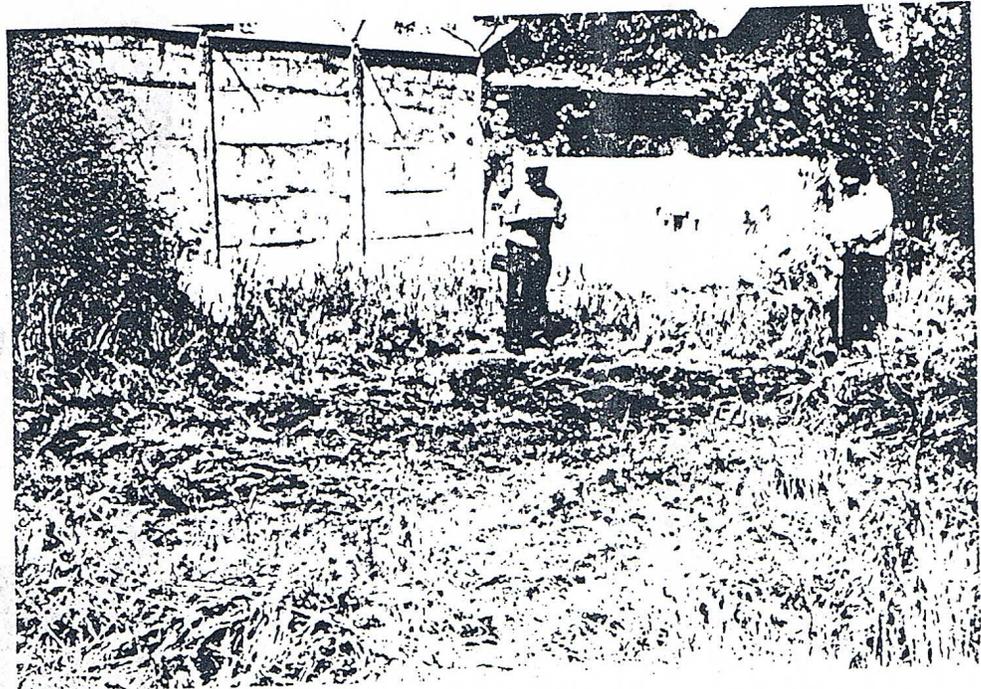


FOTO M92 En base al diagrama y despejando la vegetación, se encontró el vértice suroeste de la UNIDAD 1.

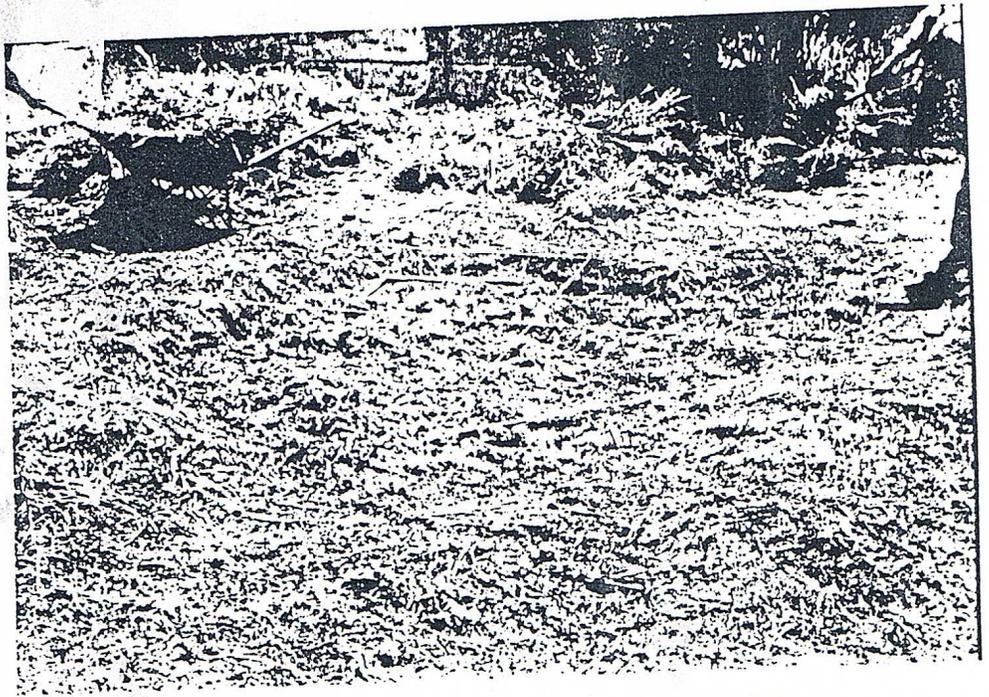


FOTO NQ3 Trazado del Pozo de Sondeo N01 en el vértice suroeste de la UNIDAD 1.

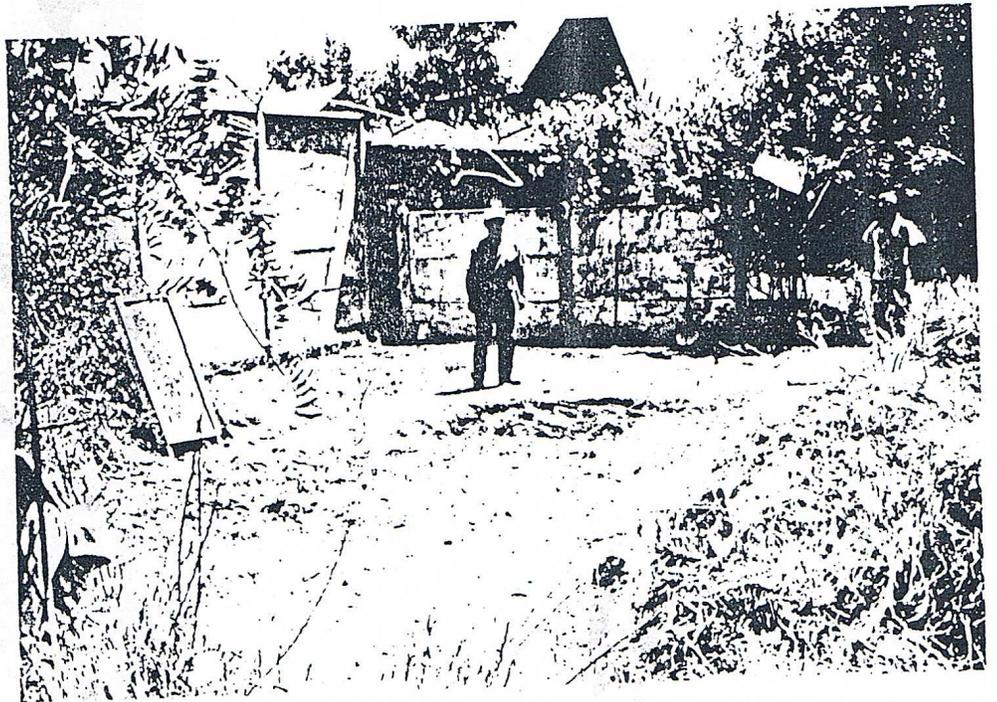


FOTO NQ4 Junto a la definición del Pozo de Sondeo N01, se despejó el resto del sector para determinar los contornos de la UNIDAD 1.



FOTO N°5 El Pozo de Sondeo N°1 es excavado cuidadosamente por niveles. El material extraído fue detalladamente revisado en la superficie.



FOTO N°6 Se alcanza el fondo de la fosa en el Pozo de Sondeo N°1, a una profundidad de 2,62 m.

000000

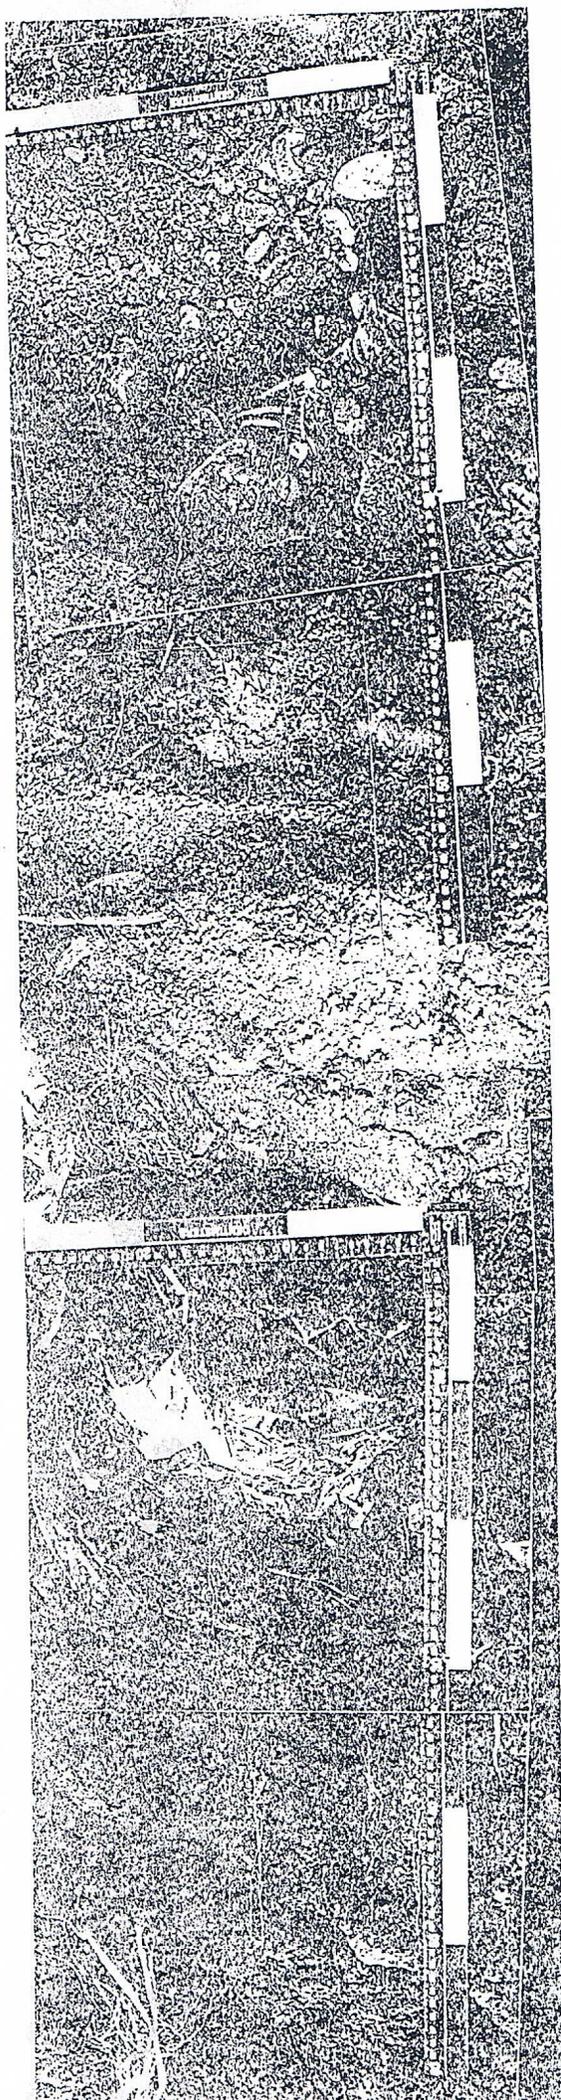


FOTO NQ7 Parte del contenido del Pozo de Sondéo NQ1, se observa una depositación más bien irregular de diversos materiales.

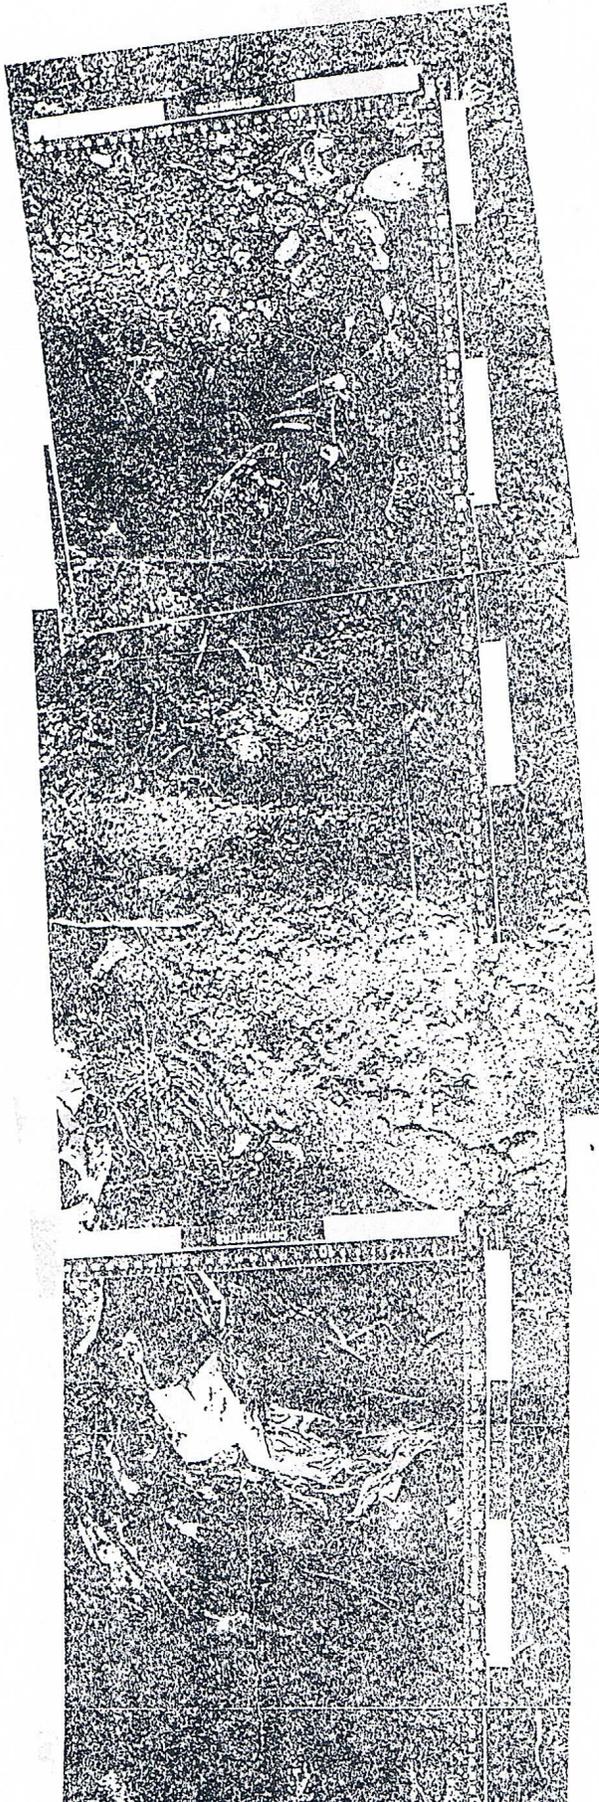


FOTO NQ8 Excavación de la trinchera NQ1. Se aprecia la aparición de la pared que delimita las UNIDADES 1 y 2 (donde está apoyado el patrón métrico).



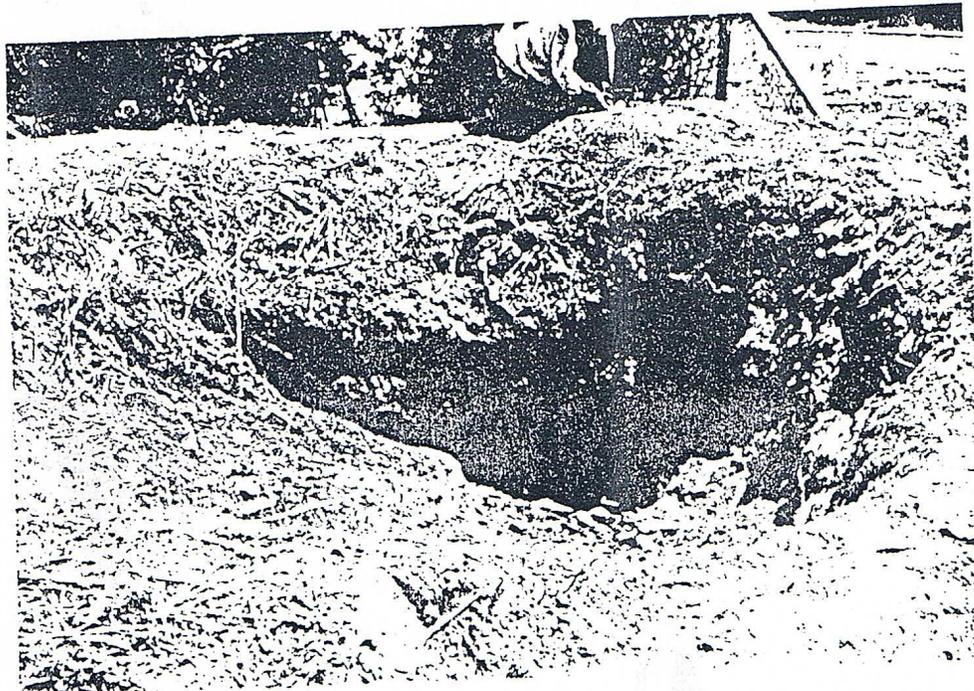


FOTO Nº17 UNIDAD 3 una vez removidos el tronco y las basuras superficiales que se encontraban en su interior.

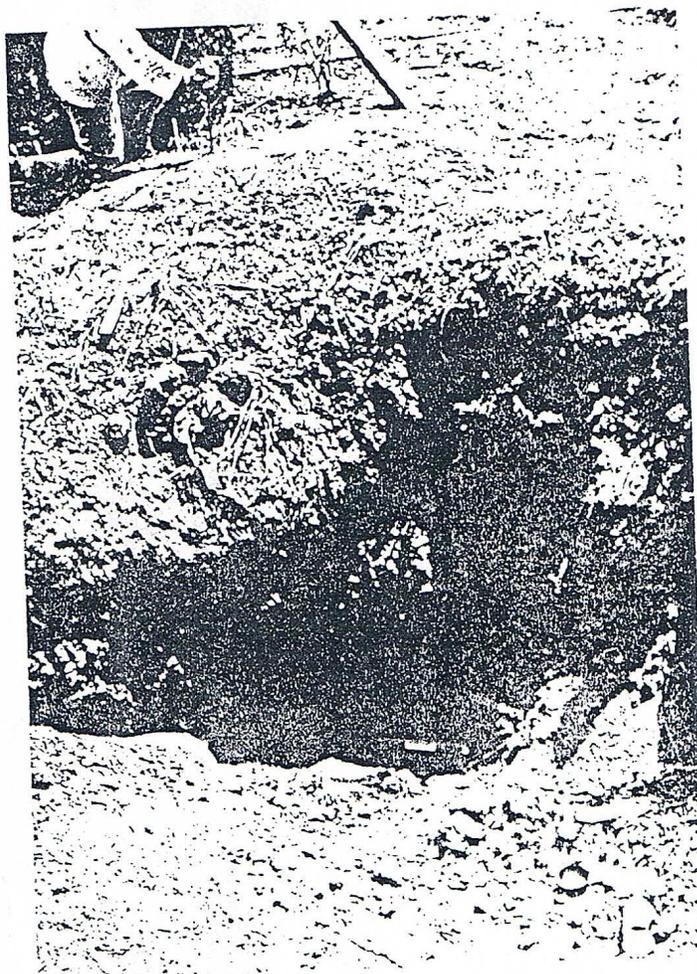


FOTO Nº18 Pozo de sondeo efectuado en la UNIDAD 3, se observa el piso no removido que señala la profundidad máxima de la fosa.

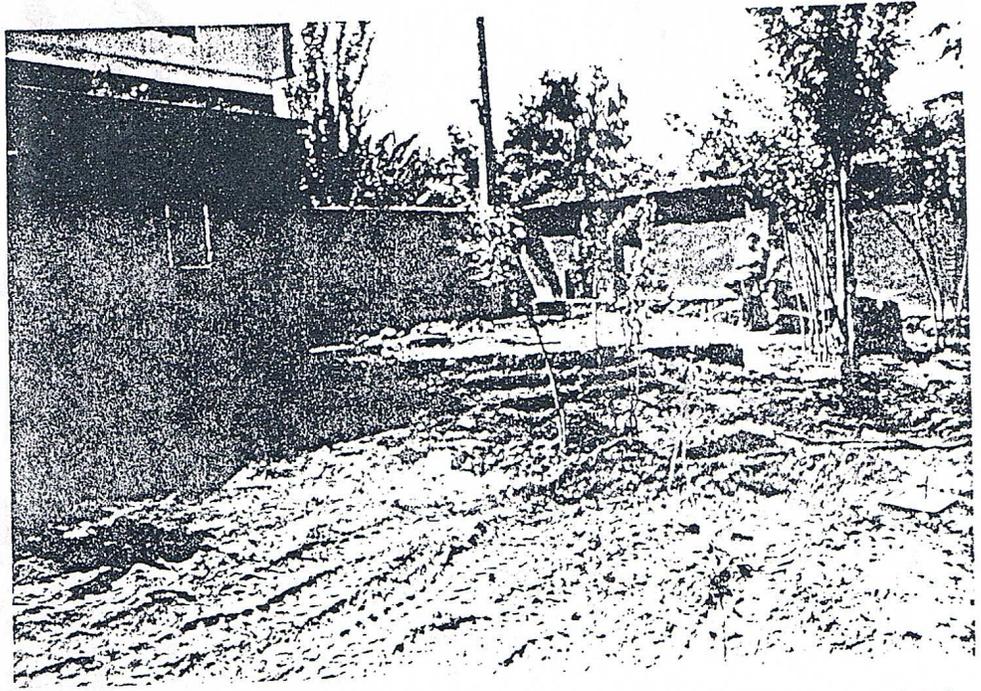


FOTO HQ19 Vértice sureste de la propiedad, donde se ubicó "la torre", tras los renovales de álamos se aprecia la losa de concreto que cierra la bóveda.

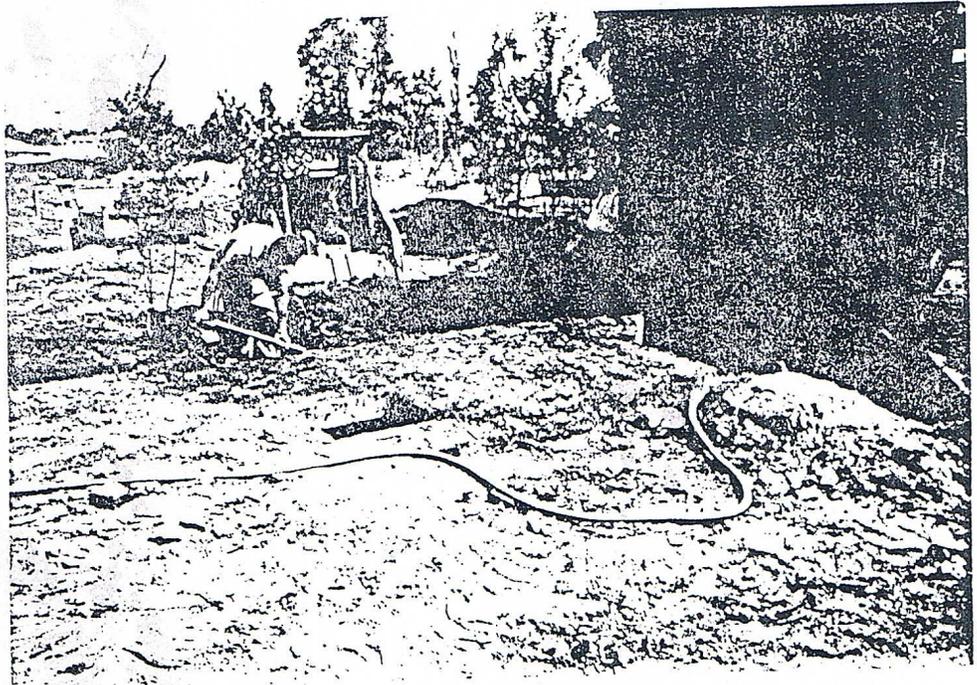


FOTO HQ20 Losa superior de la bóveda, se observa la abertura que se ubica en la mitad norte de la losa.



FOTO NQ21 Parte de los desechos encontrados en la superficie el interior de la bóveda.

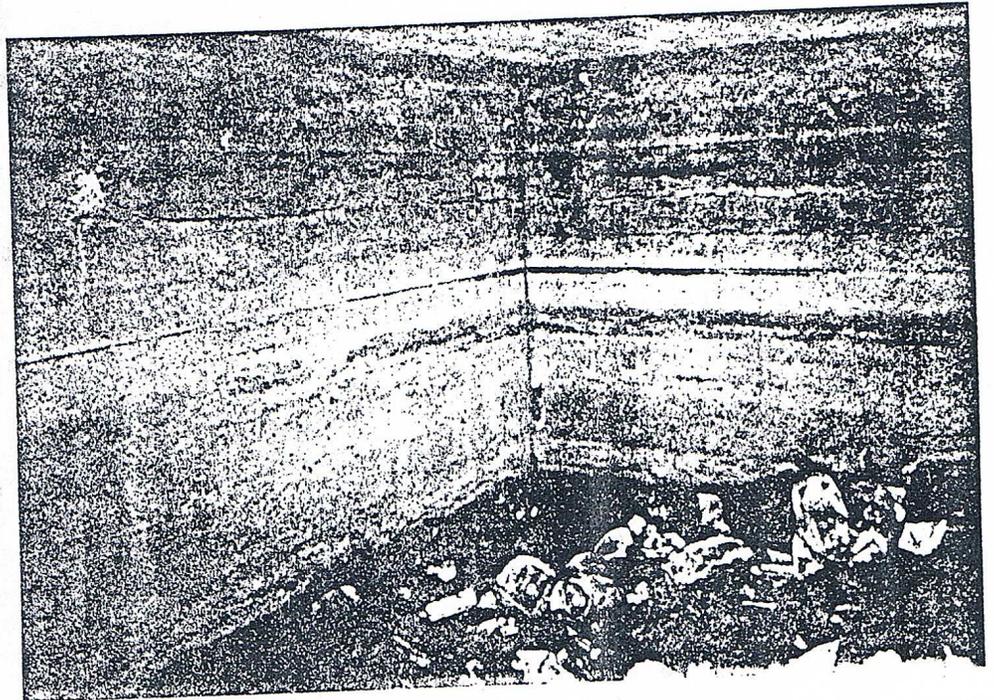


FOTO NQ22 Paredes y techo del interior de la bóveda, se observan líneas de nivel de aguas y la total ausencia de hollín.

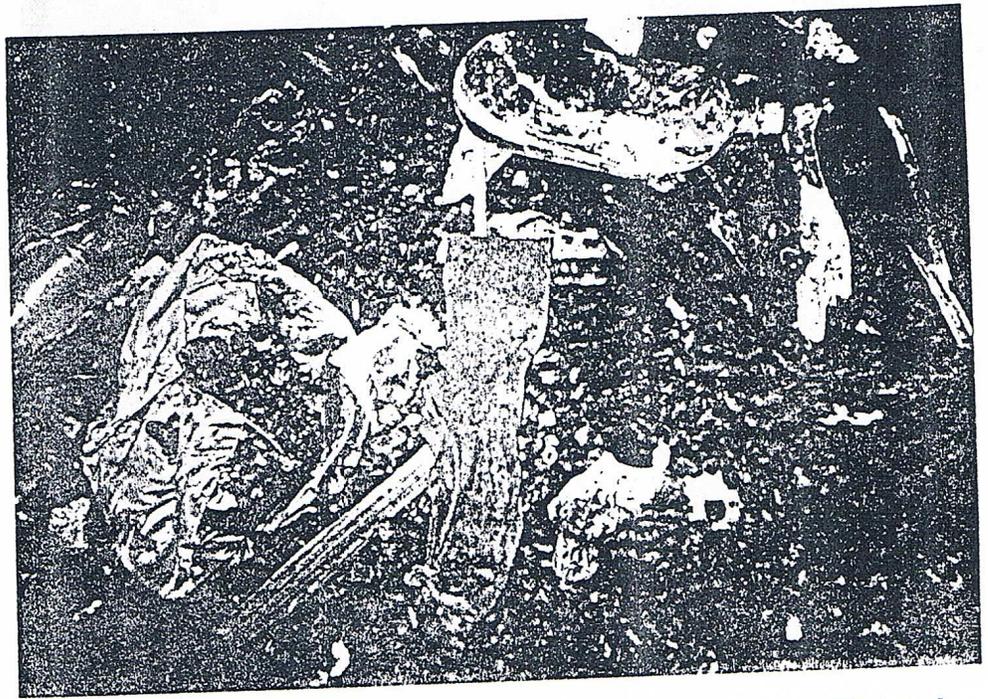


FOTO NQ23 Diversos elementos encontrados en el interior de la bóveda en el sector "la torre".

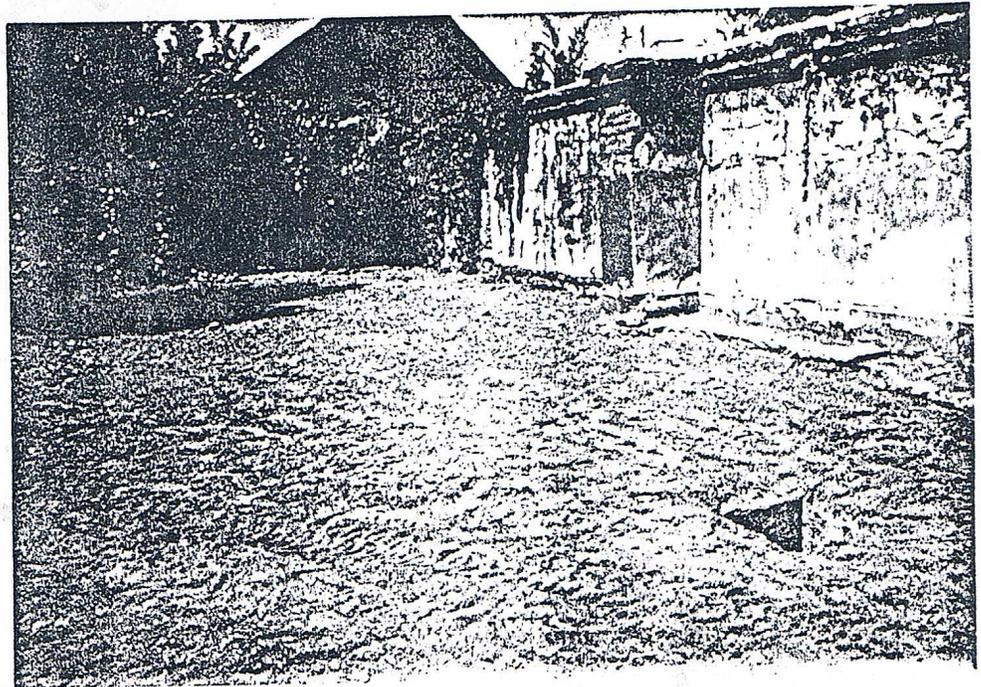


FOTO NQ24 Sector "de los nombres", en el vértice suroeste de la propiedad, se aprecia la apertura cuadrangular después del despeje de la vegetación y de la nivelación de la superficie.

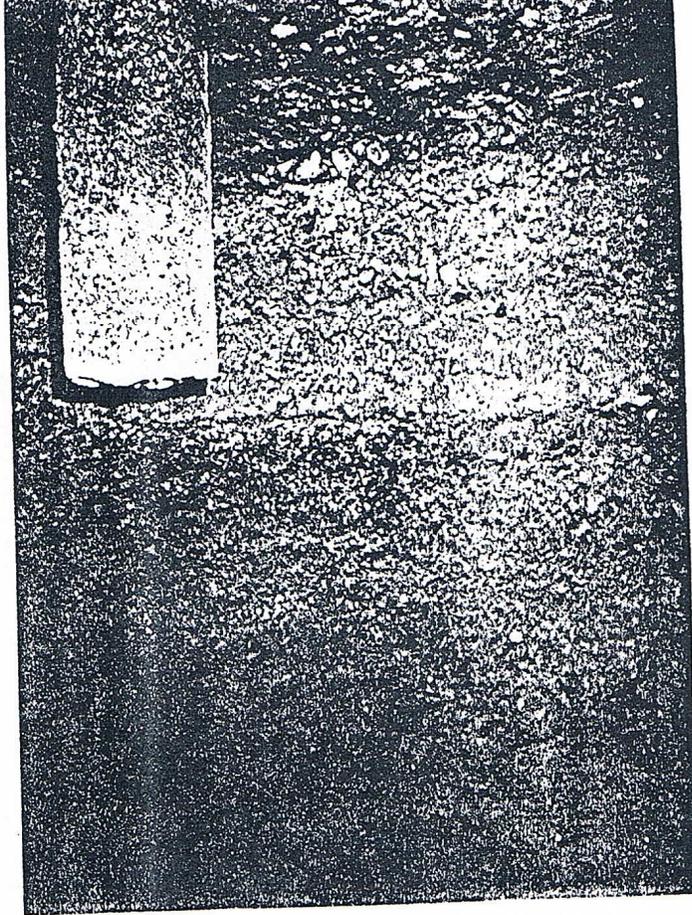


FOTO NQ25 Interior de la
cámara del sector "de los
nombres". El tubo
correspondería a un
respiradero hacia la
superficie.

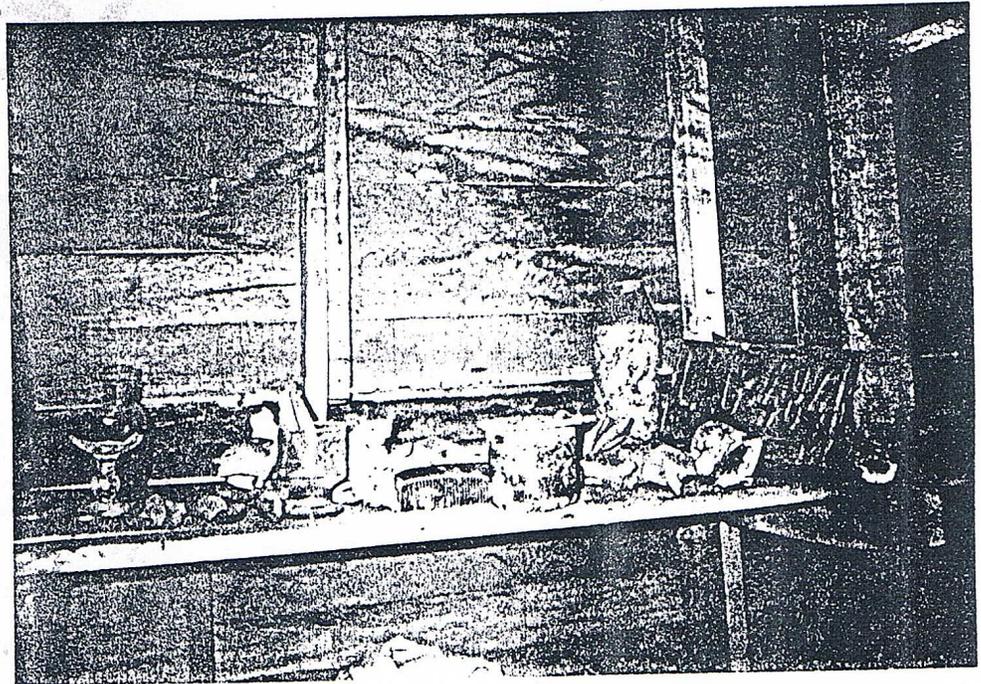



FOTO NQ26 Algunos de los objetos encontrados en las excavaciones en la ex Villa Grimaldi.

FOTO N027 Fragmentos de libros quemados, encontrados en la UNIDAD 2.



VILLA GRIMALDI
Pared Sur, Fosa 2
Noviembre 24, 1995


FOTO N028 Detalle de la fotografía anterior.

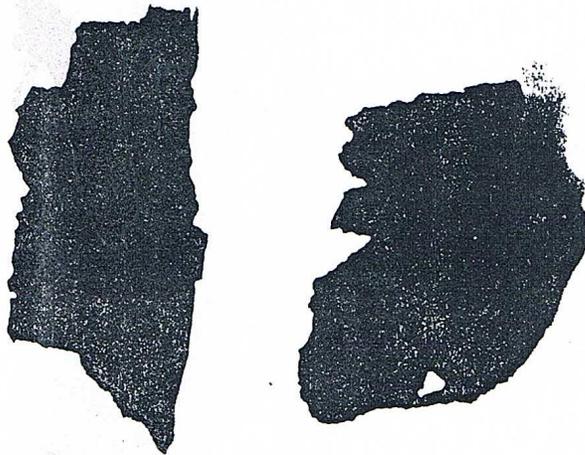

VILLA GRIMALDI
Pared Sur, Fosa 2
Noviembre 24, 1995

ESQUEMA DE LAS EXCAVACIONES

Villa Grimaldi, sector suroeste

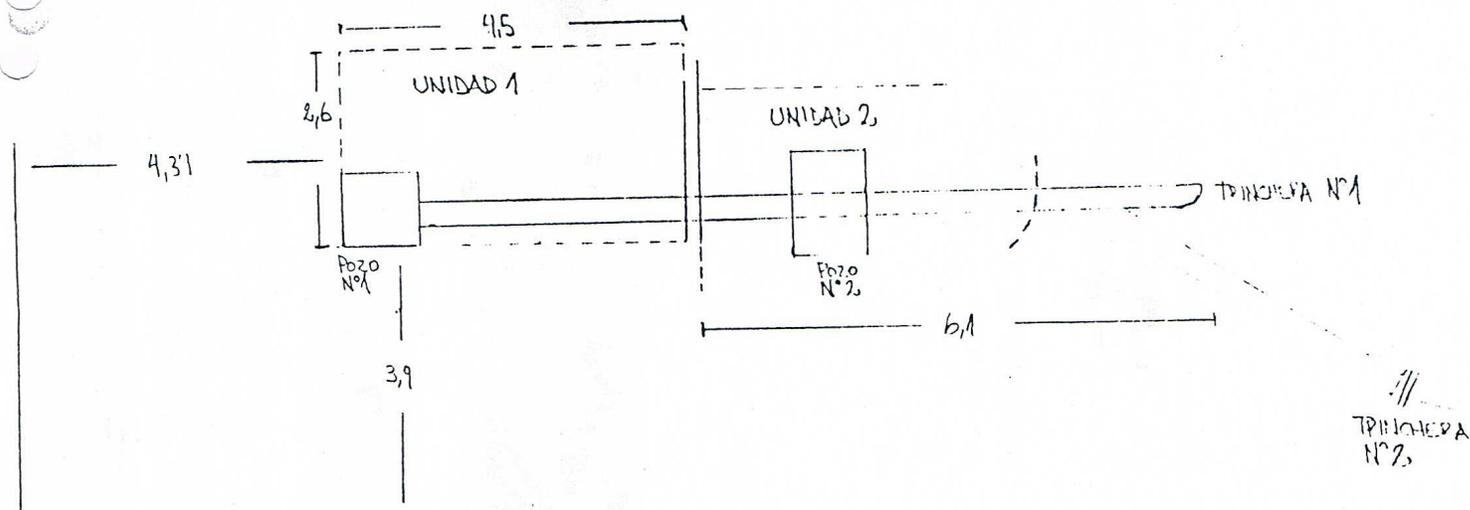

0 LE
08E
MURD
E0LL006

1M

PACED SUR.

MURO BULLDOG. 8 PANELES.

MURO ADOBE.

M.B. 3 PANELES

4.00


4.50


PROF. 1.60 APP.

01-1976.

2.40

4.11

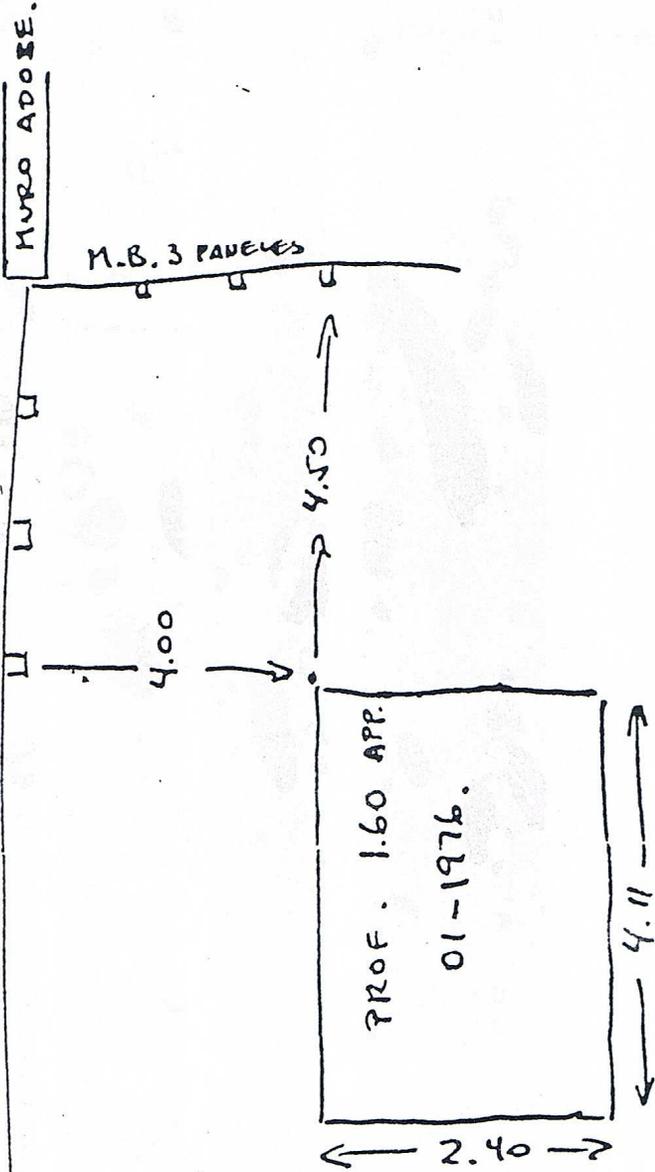

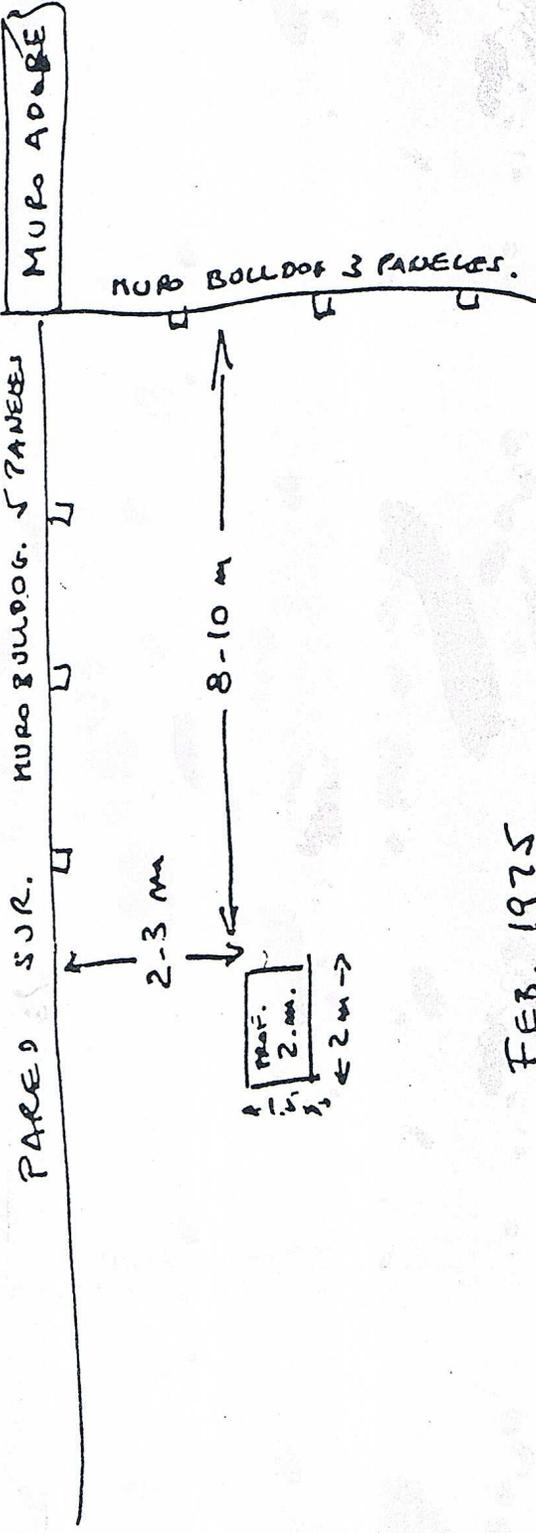

FEB. 1975

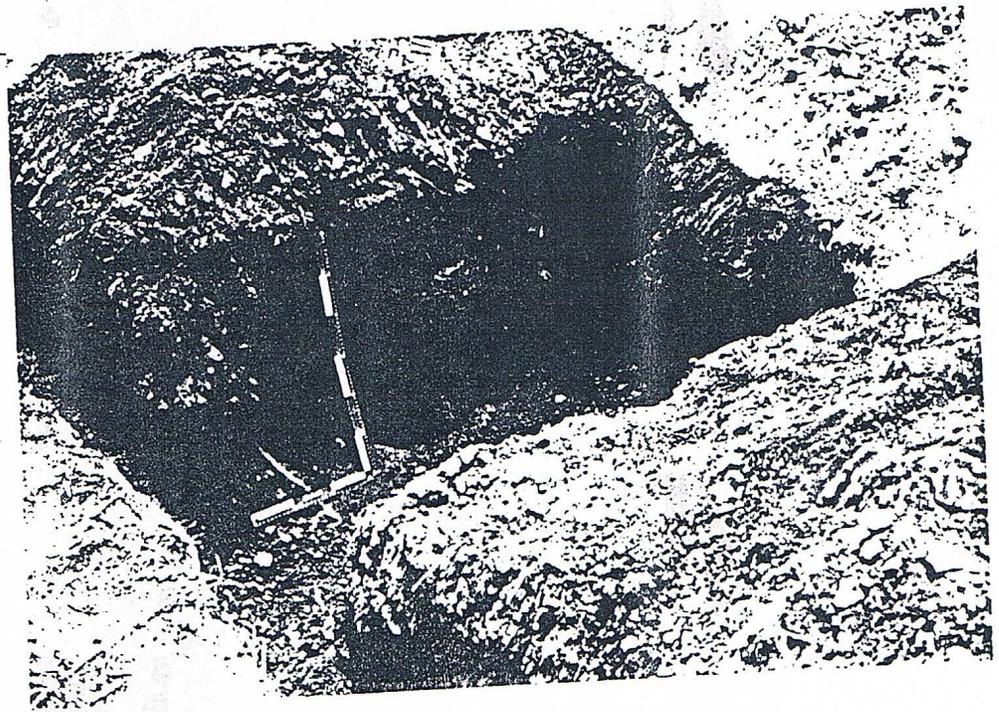


FOTO N°9 Excavación inicial del Pozo de Sondeo N°2, en la UNIDAD 2.

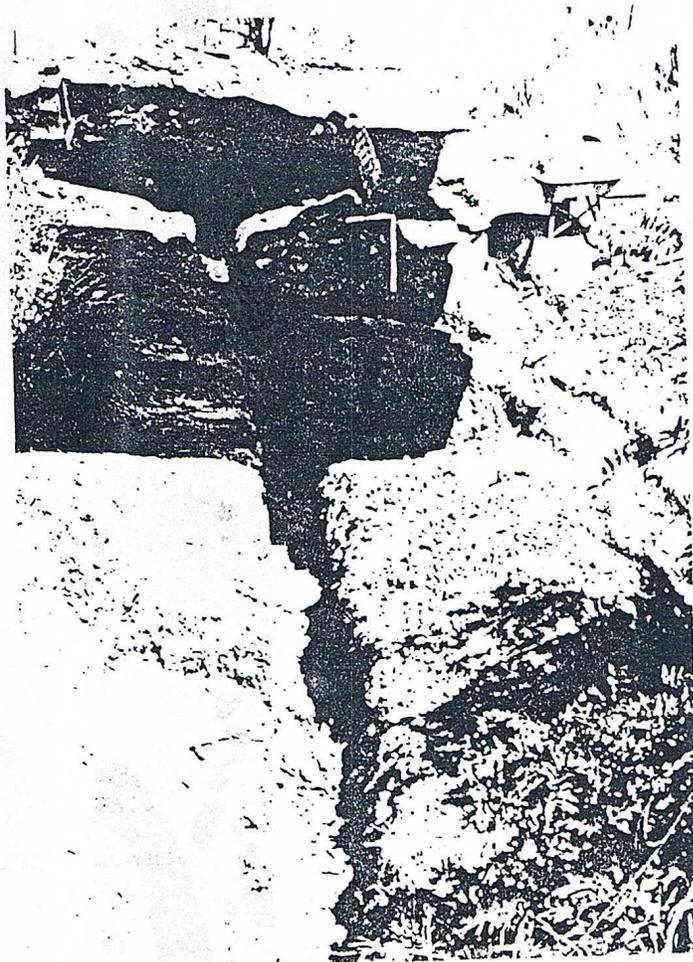


FOTO N°10 Trincheras N°2, se observan el Pozo de Sondeo N°2, el rebaje a ambos lados de la pared divisoria de las UNIDADES 1 y 2; y el Pozo de Sondeo N°1.



FOTO NQ11 Pozo de Sondeo NQ2, todas las paredes corresponden al relleno de la fosa, con basuras en distinto grado de conservación.

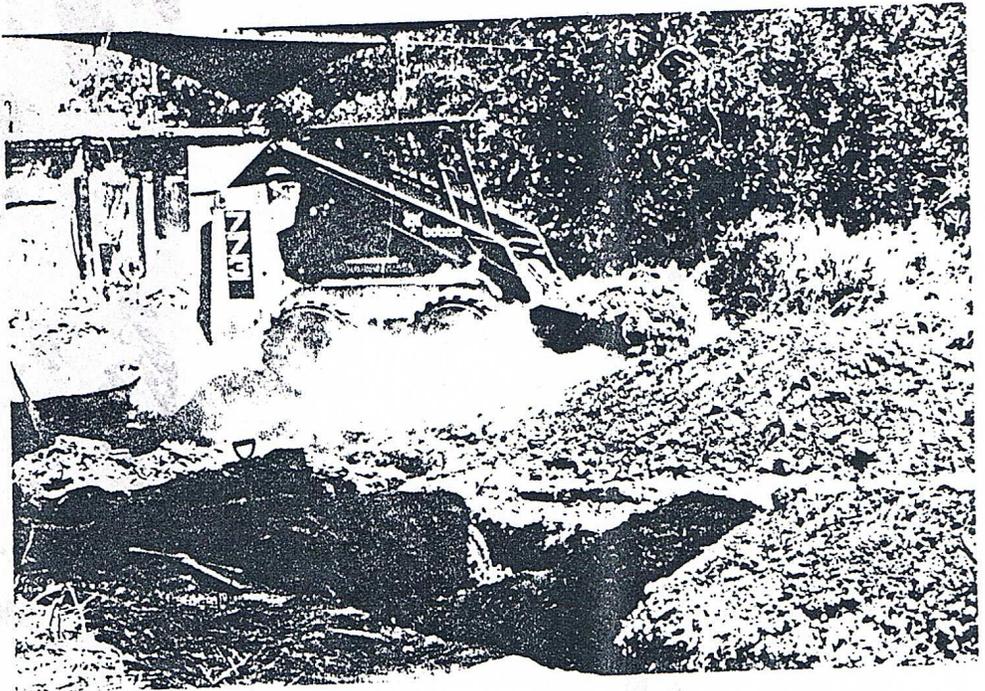


FOTO NQ12 En atención de los elementos encontrados y considerando los volúmenes de material que quedaban por remover, se incorporó al trabajo una máquina retroexcavadora.



FOTO NQ13 Producto del trabajo de la retroexcavadora se expuso el contenido del centro de la UNIDAD 1. Se observan distintos objetos insertos en el corte .

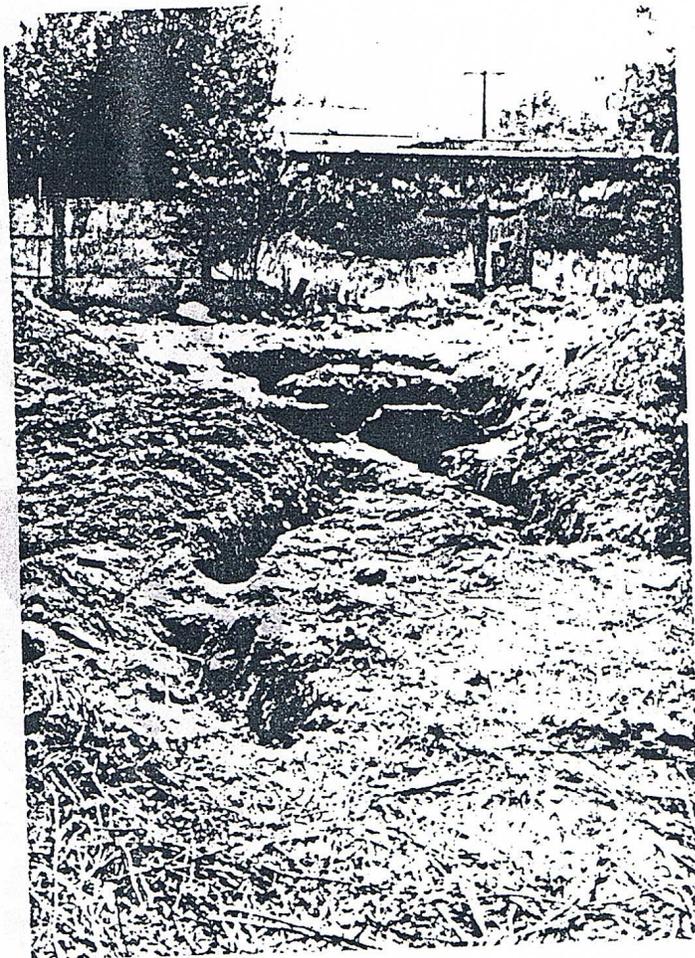


FOTO NQ14 Trinchera NQ2, se proyecta en dirección sureste desde la UNIDAD 2. Se aprecian los escombros de solera parcialmente expuestos. Más atrás se observa la pared divisoria entre las UNIDADES 1 y 2 (la muesca corresponde al trazado de la Trinchera NQ1)

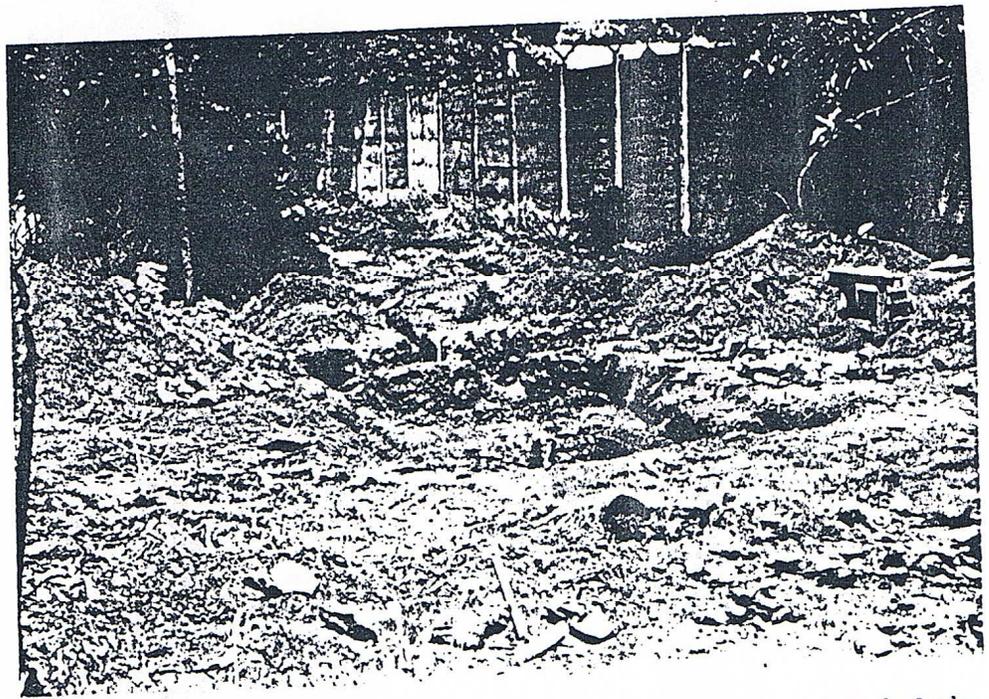


FOTO NQ15 Situación final de las UNIDADES 1 y 2. En primer plano la UNIDAD 1, el Pozo de Sondeo NQ1, la Trinchera NQ1, la pared divisoria entre ambas unidades, la UNIDAD 2 y la Trinchera NQ2.



FOTO NQ16 Extracción de los materiales que ocupaban la superficie de la UNIDAD 3 por medio de la pala mecánica.

